

DekonV-50 Einheit Karlsruhe-Land

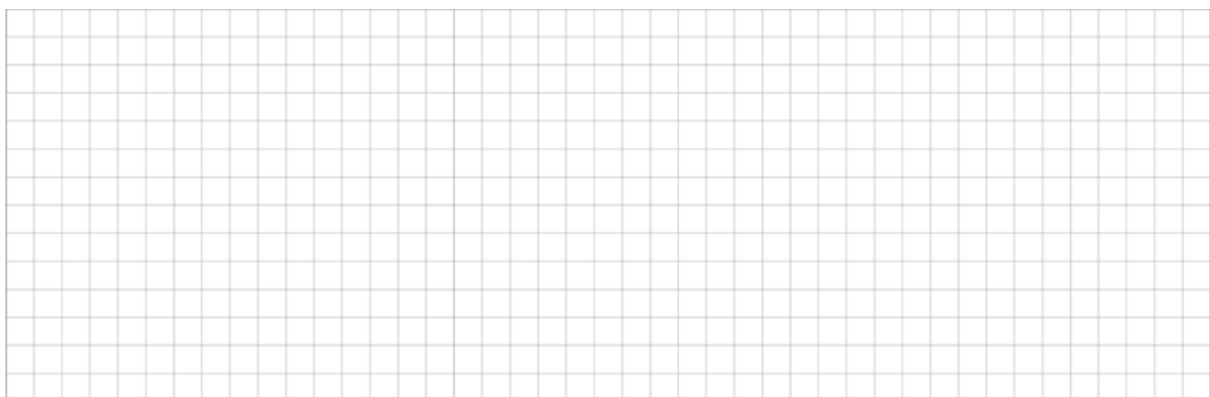
Zugführer Feuerwehr – Checkliste

0. Auslöser / Hintergrund:

Alle notwendigen Informationen werden im Rahmen der Lageeinweisung des Verbandsführers an die Zugführer an den ZF Feuerwehr übergeben.

Informationen	Erhalten
Zuweisung Funkkanäle (Verbandsführer)	<input type="checkbox"/>
Aufstellflächen DekonV liegend und gefähig (Fachberater)	<input type="checkbox"/>
Dekontaminationsverfahren (Verbandsführer)	<input type="checkbox"/>
Spezifische Erkundungsergebnisse (Fachberater)	<input type="checkbox"/>
Gefährdung (Fachberater)	<input type="checkbox"/>

Notizen / Skizzen

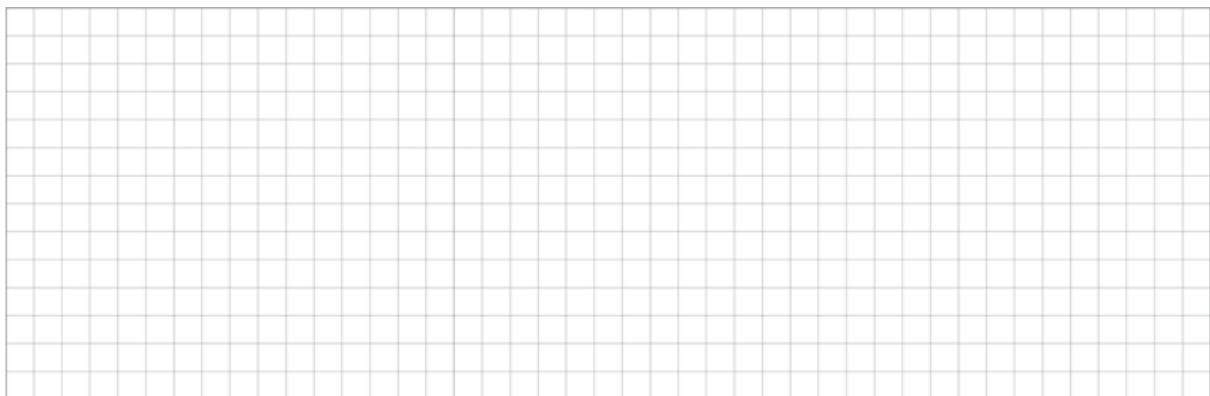

--

1. Einweisung der Führungskräfte (Gruppenführer)

Die Zugführer übergeben alle zur Verfügung stehenden Informationen an die Gruppenführer.

Informationsweitergabe	Erledig.
Zuweisung Funkkanäle (Verbandsführer)	<input type="checkbox"/>
Aufstellflächen DekonV liegend und gehfähig (Fachberater)	<input type="checkbox"/>
Dekontaminationsverfahren (Verbandsführer)	<input type="checkbox"/>
Spezifische Erkundungsergebnisse (Fachberater)	<input type="checkbox"/>
Gefährdung (Fachberater)	<input type="checkbox"/>

Notizen / Skizzen



2. Betriebsbereitschaft der Unterstellten Module / Gruppen

Modul / Gruppe	Bereit
Führungsunterstützung	<input type="checkbox"/>
Dekontamination liegend	<input type="checkbox"/>
Kontaminationsnachweiß liegend	<input type="checkbox"/>
Technik liegend	<input type="checkbox"/>
Dekontamination gehfähig	<input type="checkbox"/>
Kontaminationsnachweiß gehfähig	<input type="checkbox"/>
Technik gehfähig	<input type="checkbox"/>
Personal / Logistik / z.b.V.	<input type="checkbox"/>

3. Betrieb / Überwachung

Unterstützung / Überwachung der unterstellten Module (z.B. heranzuführen von Verbrauchsmitteln)	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------