


# DekonV-50 Einheit Karlsruhe-Land

## Sanitätsgruppe „liegend“ – Checkliste

### 1. Aufbau

Prozess	Ausstattung	Fzg. / Personal SAN	Fzg. / Personal FW
Dekon-Sichtung / Wartebereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x Aufenthaltszelt (GW DekonP GAG)</li> <li>- 1x Duschzelt (GW DekonP GAG)</li> <li>- 1x Mehrzweckzelt (GW SanB SÖL)</li> <li>- 1x Wartezelt (AB DekonV)</li> <li>- 2x Notfallrucksack (GW SanB SÖL)</li> <li>- 200x Wertsachenbeutel (AB DekonV)</li> </ul>	<b>RD KA 4-X</b> 1x LNA <b>RK KA 58/28-1</b> 1x GF SAN 5x SAN	<b>FW OB 1/19</b> 1x GF FW 5x FW <b>FW GAG 1/93</b> 1x GF FW 5x FW
Dekon-Liegend Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x Duschzelt (GW DekonP BT)</li> <li>- 4x Kr'tragenlagerungsbock (AB DekonV)</li> <li>- 1x Schaufeltrage (AB DekonV)</li> <li>- 1x Big-Bag für kont. Kleidung (AB DekonV)</li> <li>- 4x Kleiderschere (AB DekonV)</li> <li>- 10x Netzkrankentrage (AB DekonV)</li> <li>- 1x Zubehör Spot-Dekon (AB DekonV)</li> <li>- 30x Vollelektrolytlösung (GW SanB SÖL)</li> <li>- 1x Adhäsionsfolie (AB DekonV)</li> <li>- 1x Folienschweißgerät (AB DekonV)</li> <li>- Zubehör (AB DekonV)</li> </ul>	<b>RK KA 54/19-8</b> 6x SAN	<b>FW BR 1/19-1</b> 6x FW <b>FW BR 1/65-2</b> 2x FW <b>FW BR 1/96</b> <b>FW KA# 93</b> 1x GF FW 5x FW <b>FW KA# 91</b> 1x GF FW 3x FW <b>FW BR 4/46</b> 1x GF FW 5x FW
Dekon-Liegend Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x Dekon-V Zelt (AB DekonV)</li> <li>- 2x Dekontaminationsstraße (AB DekonV)</li> <li>- 1x Kärcher Mediclean (AB DekonV)</li> <li>- 1x Einpersonendusche (GW DekonP BT)</li> <li>- 1x Wassersauger (AB DekonV)</li> <li>- 1x Wasserbehälter 5.000l (GW DekonP BT)</li> <li>- 1x Trinkwasser + Kanister (GW SanB SÖL)</li> <li>- Zubehör (AB DekonV)</li> </ul>		
Dekon-Liegend Übergabebereich / K-Nachweis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x Duschzelt (GW DekonP BT)</li> <li>- 1x Schaufeltrage (AB DekonV)</li> <li>- 10x Krankentrage (GW SanB SÖL)</li> <li>- 4x Kr'tragenlagerungsbock (AB DekonV)</li> <li>- 2x Abrollgestell Papierputztuch (AB DekonV)</li> <li>- 100x Ersatzkleidungssets (AB DekonV)</li> <li>- Zubehör (AB DekonV)</li> </ul>		
Dekon-Liegend Technische Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x 8 kvA Aggregat (GW DekonP BT)</li> <li>- 1x Durchlauferhitzer (GW DekonP BT)</li> <li>- 1x Warmluftgebläse (GW DekonP BT)</li> <li>- 1x RC mit Dekon-Lösung (AB DekonV)</li> <li>- 1x Medikamente zur Analgesie (KdoW LNA)</li> <li>- 1x Festzeltgarnitur (GW SanB SÖL)</li> <li>- Medizinische Materialien (GW SanB SÖL)</li> <li>- Wasserversorgung (HLF Bruchsal)</li> </ul>		

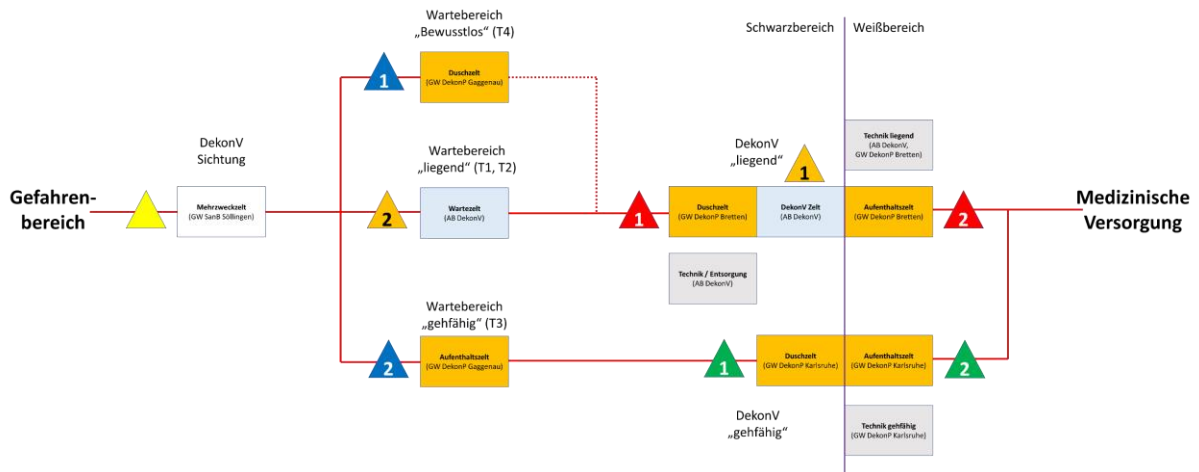

	GW SanB Söllingen	Mehrzweckzelt	
	AB DekonV Bruchsal	DekonV Zelt	
		Wartezelt	
	GW DekonP Bretten	Duschzelt	
		Aufenthaltszelt	
	GW DekonP Karlsruhe	Duschzelt	
		Aufenthaltszelt	
	GW Dekon P Gaggenau	Duschzelt	
		Aufenthaltszelt	

## 2. Betrieb

Prozess	PSA	Fzg. / Pers. SAN	Fzg. / Pers. FW
Dekon-Liegend Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8x CSA Form 2 (AB DekonV)</li> <li>- 8x Schutzhandschuhe (AB DekonV)</li> <li>- 8x Schutzschuhe (AB DekonV)</li> <li>- 4x Gebläsefilterhauben (AB DekonV)</li> <li>- 4x Atemanschluss (HLF20 BR)</li> <li>- 4x ABEK Filter (AB DekonV)</li> </ul>	<b>RK KA 54/19-8*</b> 4x SAN (mind. 2 RS)	<b>FW BR 1/19-1*</b> 4x FW
Dekon-Liegend Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7x CSA Form 2 (AB DekonV)</li> <li>- 7x Schutzhandschuhe (AB DekonV)</li> <li>- 7x Schutzschuhe (AB DekonV)</li> <li>- 2x Gebläsefilterhauben (AB DekonV)</li> <li>- 3x Atemanschluss (GW DekonP BT)</li> <li>- 2x Atemanschluss (HLF20 BR)</li> <li>- 5x ABEK Filter (AB DekonV)</li> </ul>	<b>RK KA 54/19-8*</b> 2x SAN	<b>FW BR 1/19-1*</b> 2x FW <b>FW BR 1/96</b> <b>FW KA# 93*</b> <b>1x GF FW</b> 2x FW
Dekon-Liegend Übergabebereich / K-Nachweis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8x CSA Form 2 (AB DekonV)</li> <li>- 8x Schutzhandschuhe (AB DekonV)</li> <li>- 4x Schutzschuhe (AB DekonV)</li> <li>- 4x Gebläsefilterhauben (AB DekonV)</li> <li>- 4x Atemanschluss (CBRN ErkkW BT)</li> <li>- 4x ABEK Filter (AB DekonV)</li> <li>- 4x Schutzschuhe (CBRN ErkkW BT)</li> </ul>	<b>RK KA 58/28-1*</b> <b>1x GF SAN</b> 3x SAN (mind. 2 RS)	<b>FW KA# 91</b> <b>1x GF FW</b> 3x FW
Dekon-Liegend Technische Unterstützung		<b>RK KA 58/28-1*</b> 2x SAN	<b>FW KA# 93*</b> 3x FW <b>FW BR 1/65-2</b> 2x FW <b>FW BR 4/46</b> <b>1x GF FW</b> 5x FW

Prozess	Aufgaben SAN	Aufgaben FW
Dekon-Liegend Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entkleiden der Patienten</li> <li>- Spotdekontamination</li> <li>- Abdecken der Wunden</li> <li>- Anlegen Inkorporationsschutz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heranführen der Verletzten aus dem Wartebereich</li> <li>- Umlagern der Verletzten</li> <li>- Verschweißen und Entsorgung von kontaminierter Kleidung</li> </ul>
Dekon-Liegend Durchführung		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grobreinigung mittels Sprühlanze Wasser</li> <li>- Benetzung mittels Sprühlanze Dekon-Mittel</li> <li>- Feinreinigung mittels Kärcher Mediclean</li> <li>- Abspülen mittels Sprühlanze Wasser</li> <li>- Verschieben des Patienten auf der Dekontaminationsstraße</li> </ul>
Dekon-Liegend Übergabebereich / K-Nachweis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abtrocknen der Patienten</li> <li>- Entsorgung von Verbänden, Masken, Schutzbrillen, Gehörschutz, etc.</li> <li>- Lebensrettende Sofortmaßnahmen</li> <li>- Übergabe der Patienten an die weiterführende Behandlung</li> <li>- Ausgabe Ersatzkleidungssets</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umlagern der Patienten</li> <li>- Rückführung Netzkrankenträger</li> <li>- Kontaminationsnachweis (A=Messung, BC=Sichtkontrolle)</li> </ul>
Dekon-Liegend Technische Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausgabe und Vorbereitung des medizinischen Materials des GW San</li> <li>- Vorbereiten der zur Analgesie notwendigen MAD-Zerstäuber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Wasserversorgung</li> <li>- Betrieb der Notstromversorgung</li> <li>- Betrieb der sonstigen techn. Einrichtungen</li> <li>- Technische Unterstützung</li> </ul>